



Lift 90 フロアキャビネットの有効利用（引き出し等の設計）

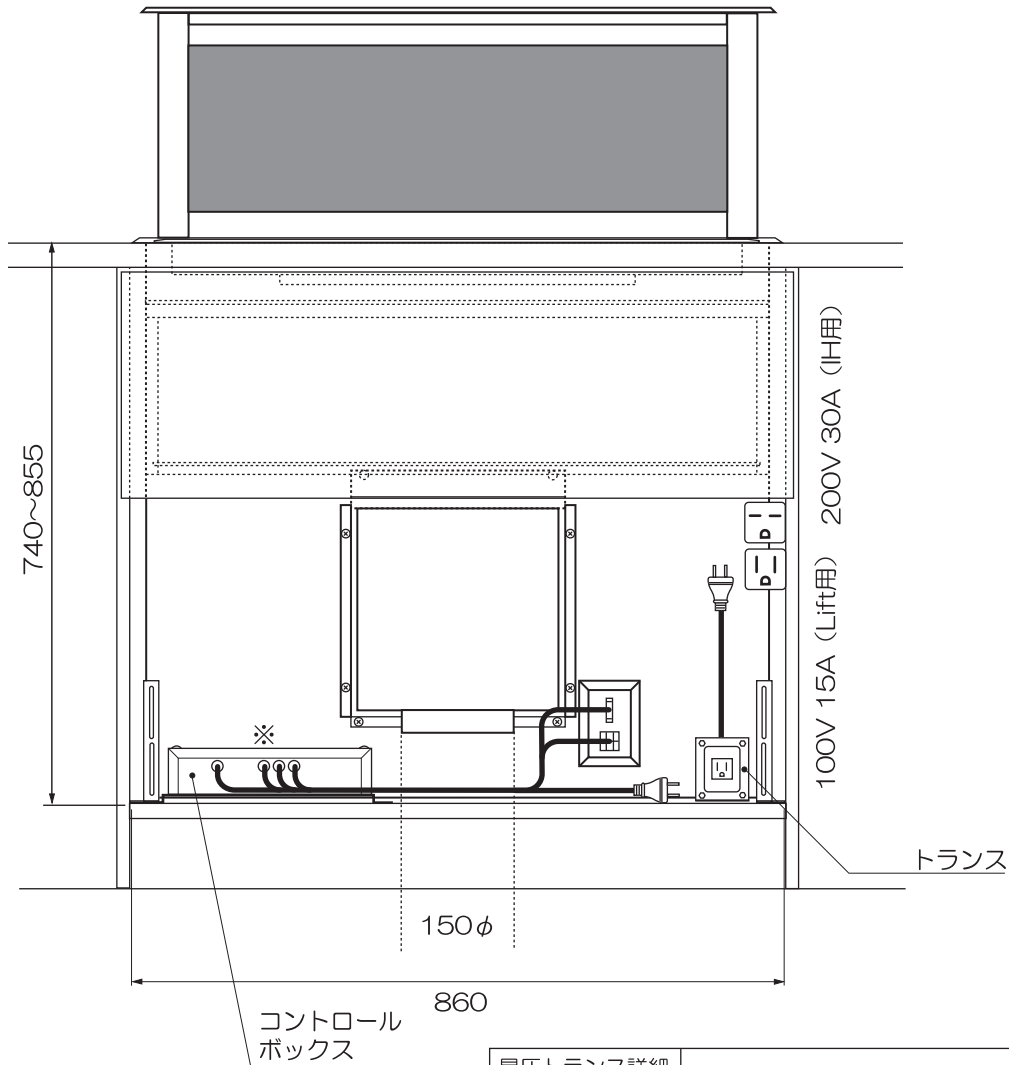

フロアユニットの奥行きが580mmの場合、最大で、上部 (A) に410 (奥行き) × 250 (高さ) の引き出し下部 (B) に170 (奥行き) × 400 (深さ) の収納を設けることができます。

後方にスペースがあればファンモーターハウジングを後面に付け替えることで数段引き出しも設置可能です。その場合でもフード前面からメンテナンスができるように向板等はFixにしないようにしてください。

循環式使用時は活性炭フィルターが交換できるよう、このカバーが脱着できるようにして下さい。

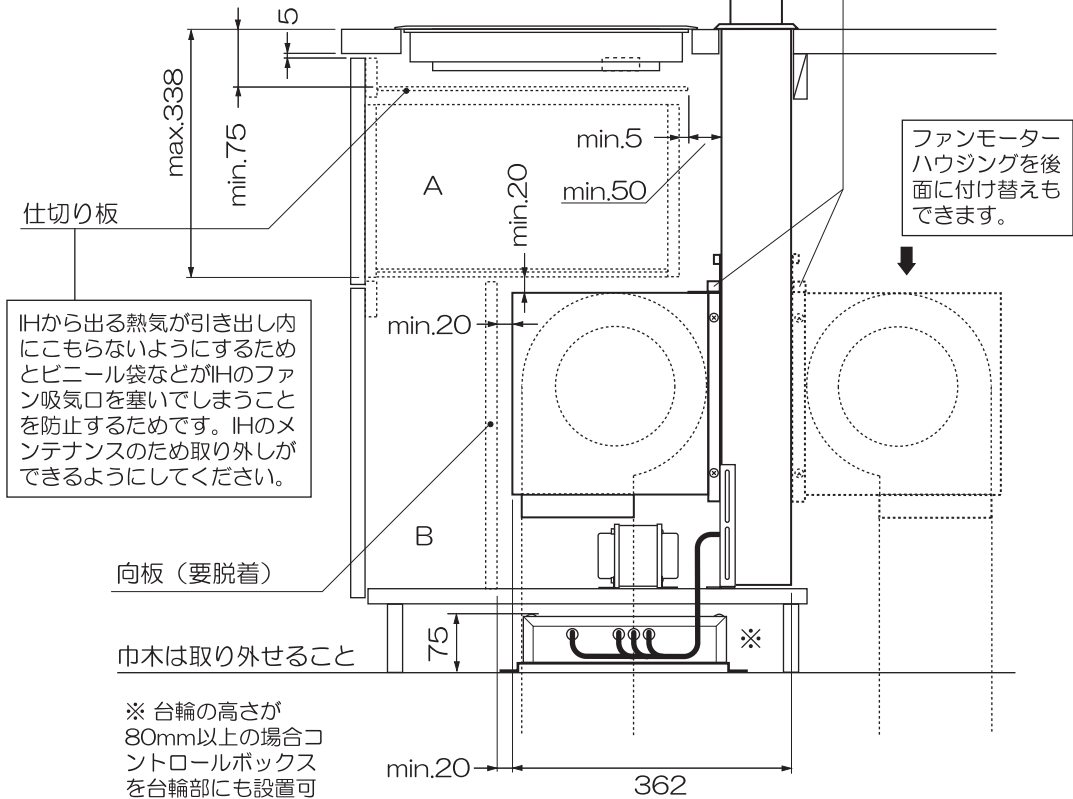

IHから出る熱気が引き出し内にももらないようにするためとビニール袋などがIHのファン吸気口を塞いでしまうことを防止するためです。IHのメンテナンスのため取り外しができるようにしてください。

向板 (要脱着)

巾木は取り外せること

※ 台輪の高さが80mm以上の場合コントロールボックスを台輪部にも設置可

